


RZUT PIWNICY

RZUT PARTERU

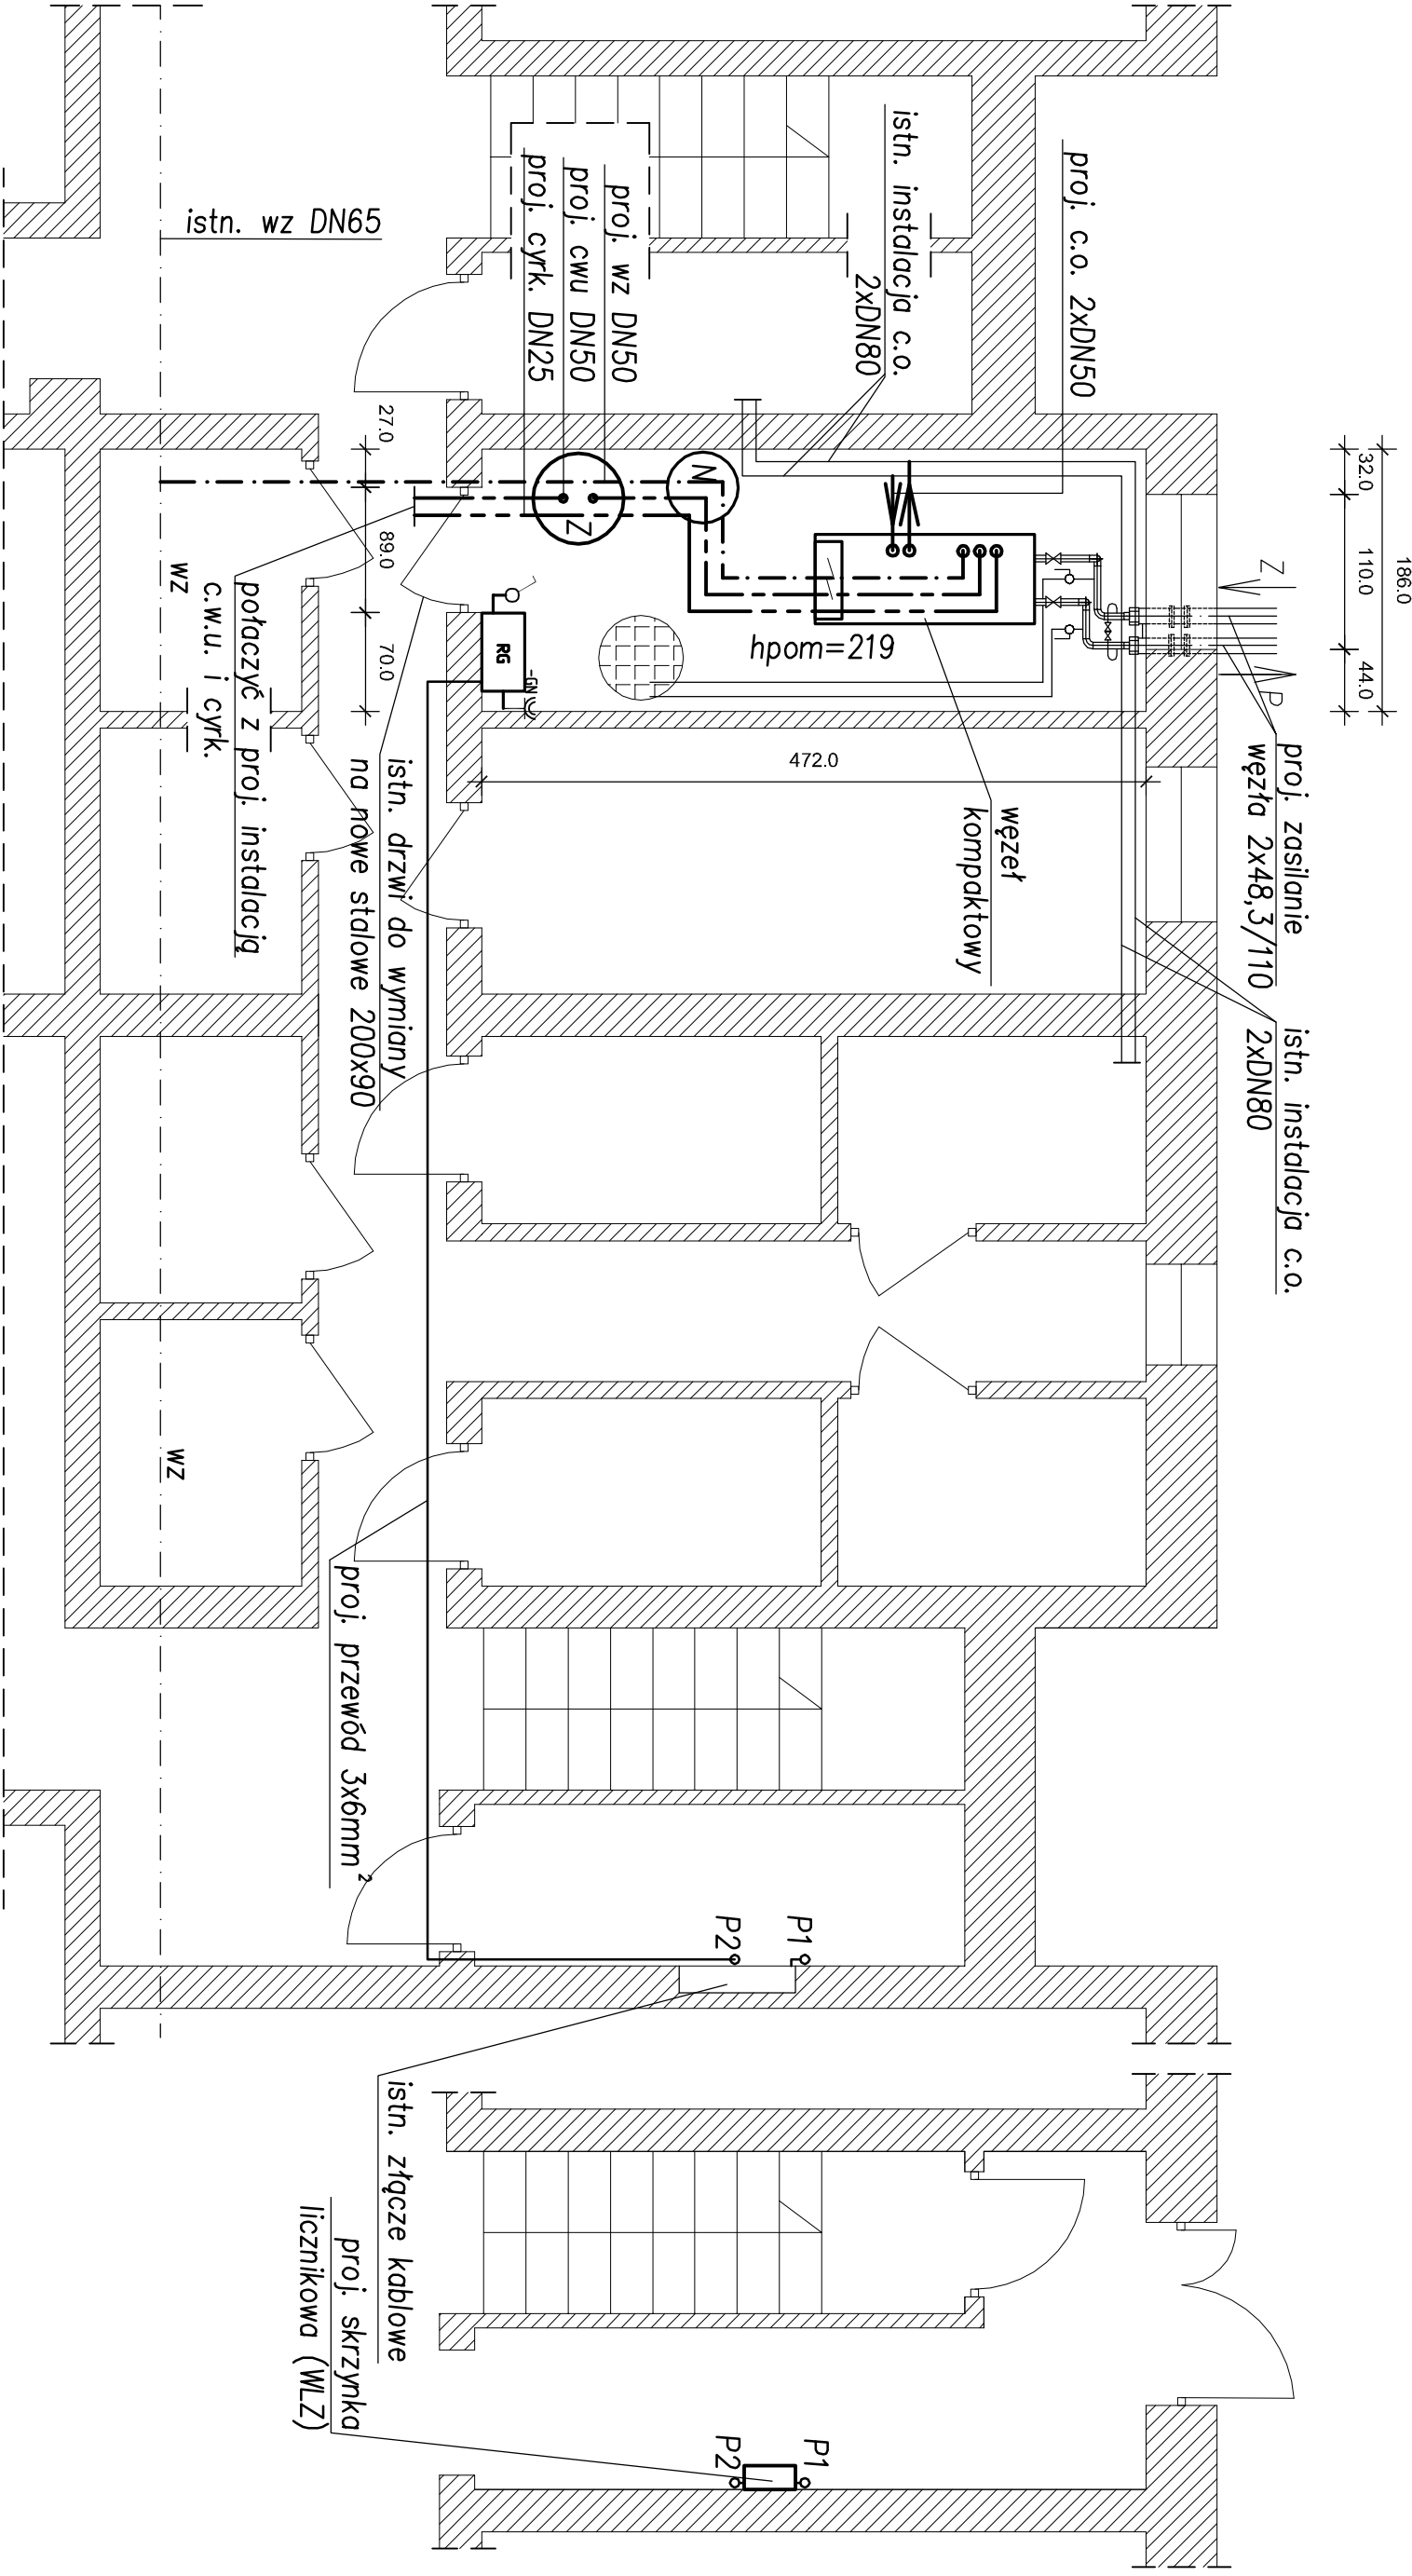

**UWAGA:**  
Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania zasilana jest z węży grupowego sieci niskoparametrową przebiegającą przez budynek. Przed włączeniem instalacji do węży ciepłego należy uzgodnić z przedstawicielami ZEC oraz zarządcą budynku które rurociągi należy odciąć i zaślepić wewnątrz budynku.

Projekt przyłącza ciepłego objęty jest oddzielnym opracowaniem

INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8		
TEMAT OPRACOWANIA:	Projekt budowlany budowy technologii węży ciepłego i instalacji elektrycznej pomieszczenia		SKALA: 1:50
OBIEKT:	ul. Cicha 32, 95-200 Pabianice		NR RYSUNKU:
TREŚĆ RYSUNKU:	USYTUOWANIE WĘŻLA CIEPŁEGO W POMIESZCZENIU		3
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:
PROJEKTOWAŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	04.2017
OPRACOWAŁ:	P. Wyrębski	---	04.2017