
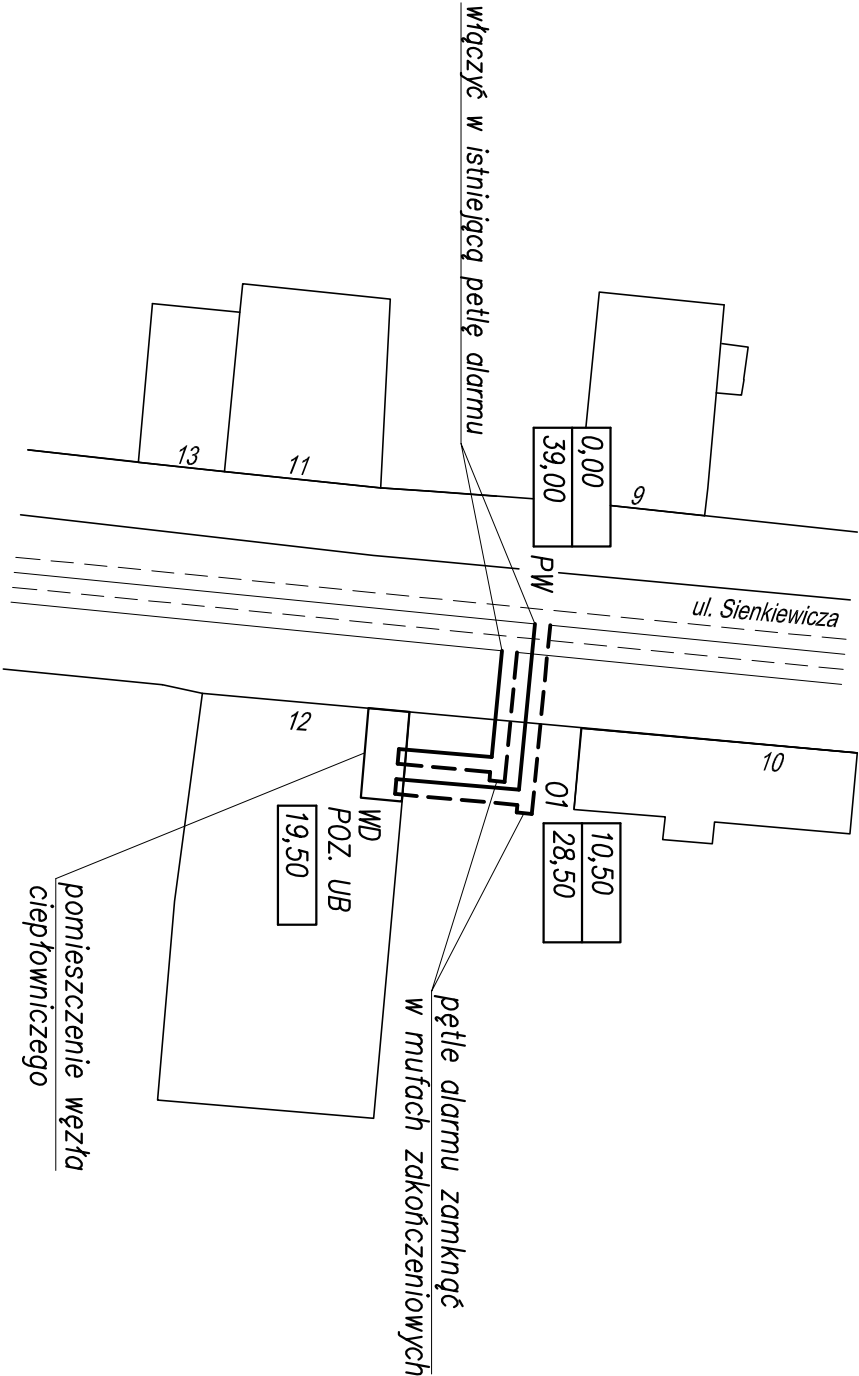


- zasilenie
- powrót
- studnia zaworów preizolowanych odcinających
(rozwiązanie ze skrzynką uliczną)
- PW – trójnik preizolowany z uskokiem 219,1/60,3 mm
- 01 – trójnik preizolowany z uskokiem 60,3/42,4 mm
- S1 – zawory preizolowane odcinające 60,3/125 mm



POZ. UB – Puszka przyłączeniowa alarmu

INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. św. Rocha 8				
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa odcinka sieci i przyłącza ciepłowniczego z rur preiz. do budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 8/12				SKALA: 1:500
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT MONTAŻOWY I ALARMU				NR RYSUNKU: 2
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ:	R. Łuczak	LOD/0603/ PMOS/06	07.2015		
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	07.2015		
OPRACOWAŁ:	M. Kaperski		07.2015		
OPRACOWAŁ:	A. Goleniewski		07.2015		